

三菱パッケージエアコン別売部品

PAC-SJ* *RG
(室外ユニットHシリーズ用)

背面用網取付説明書

安全のために必ず守ること

- 取付けは、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実に行ってください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

⚠注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- 取付け完了後、試運転を行ない異常がないことを確認するとともに、この取付説明書は取扱説明書と共に、お客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくよう依頼してください。

⚠警告

取付けは、販売店または専門業者に依頼する。

- お客様自身で取付けをされ不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の原因になることがあります。

取付けは、この取付説明書に従って確実に行なう。

- 取付けに不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の原因になることがあります。

取付け(移設)・電気工事をする前に

⚠注意

ポリ袋は幼児の手の届くところに置かない。

- 頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ窒息する原因になります。

冷媒配管工事がある場合の断熱は結露しないように確実に行なう。

- 不完全な断熱施工を行なうと配管等表面が結露して、露タレ等が発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因となります。

電源配線工事がある場合は、電流量に合った規格品の電線を使用すること。

- 漏電や発熱・火災の原因になることがあります。

ドレン配管工事がある場合は、取付説明書に従って確実に排水するよう施工し、結露が生じないよう保温すること。

- 配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床その他家財等を濡らす原因になることがあります。


1 部品の確認

この箱の中には、この説明書のほかに下記部品が入っていますのでご確認ください。

①背面用網……………1個	②ネジ(5×12)……………2本


2 取付方法

SJ32RGの場合

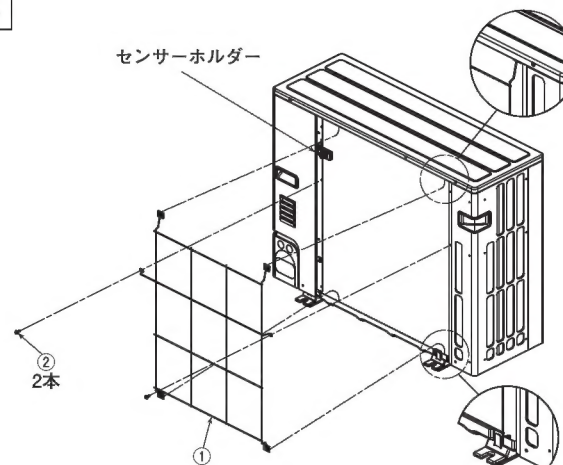

- 1) 背面用網①をネジ②にて室外ユニット下穴に取付けてください。
その際、下側は熱交換フィンとベースのスキマ、上側は熱交換フィンとトップパネルのスキマにそれぞれ差し込んでください。
※上下方向は背面用網がセンサーホルダーと干渉しない向きにネジ穴を合わせることで決まります。

SJ33RGの場合

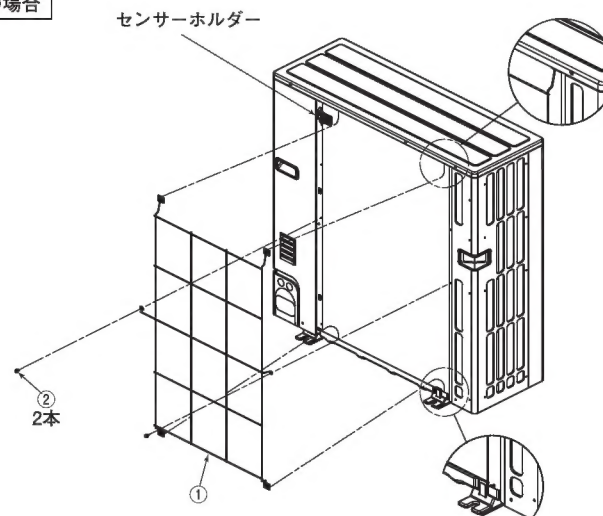

- 1) 背面用網①をネジ②にて室外ユニット下穴に取付けてください。
その際、下側は熱交換フィンとベースのスキマ、上側は熱交換フィンとトップパネルのスキマにそれぞれ差し込んでください。
※上下方向は背面用網がセンサーホルダーと干渉しない向きにネジ穴を合わせることで決まります。

